


PRESIDIO TERRITORIALE
STAZIONE FORESTALE DI ALES
VIA DON MILANI - EX CASA CIRCONDARIALE - ALES

VIGILI DEL FUOCO
DISTACAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ALES -
COMANDO PROVINCIALE DI ORISTANO -
CORSO UMBERTO I - ALES (OR)

Posizioni di avvistamento
Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

- Asuni - Loc. Modighina - COP Oristano
- Genoni Santu Antine - COP Nuoro

Risorse idriche per lo spegnimento:
Nessuna risorsa censita nel Piano AIB in agro di Senis. Sono comunque presenti vasche per irrigazione dalle quali è possibile effettuare il prelievo con mezzi non aerei

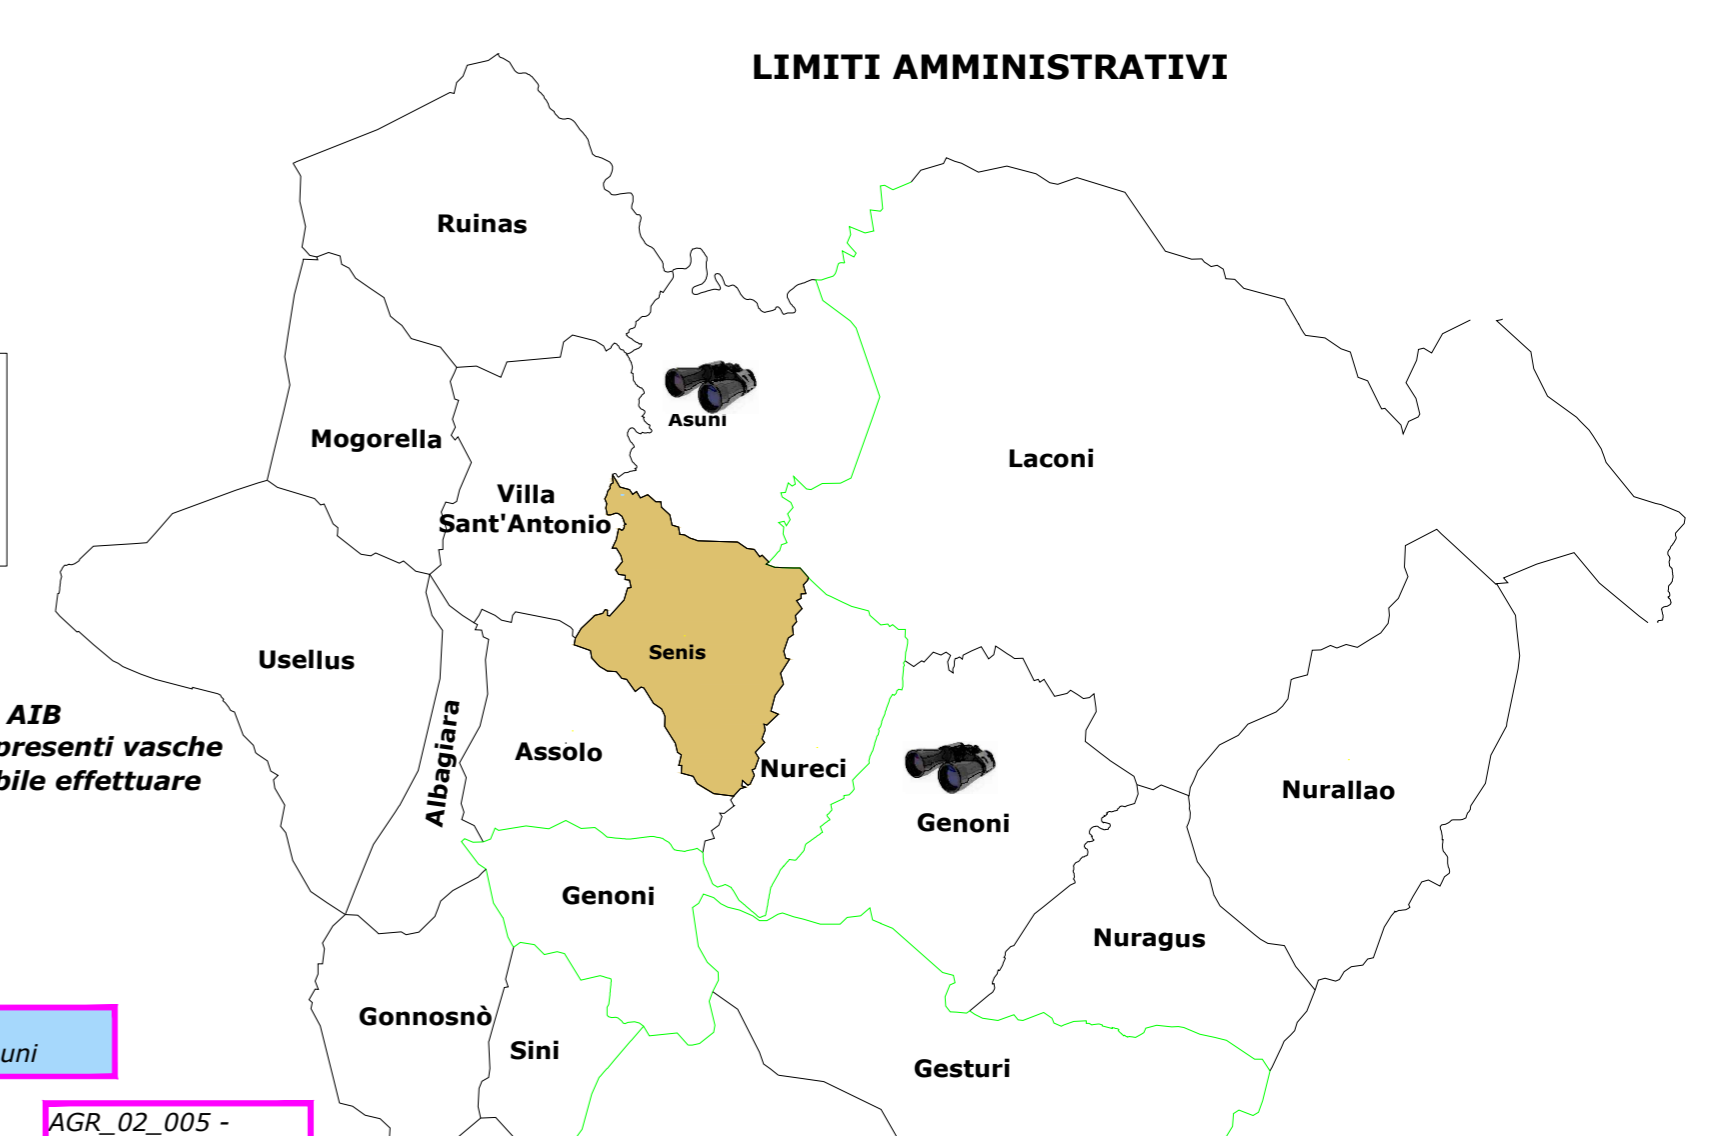

Sez. - 529110
Sez. - 529120
Sez. - 529150
Sez. - 529160

Base cartografica: C.T.R.N.
con aggiornamento U.T.:

SCALA PRIORITA'

PRIORITA' 1: Intervento immediato in fase di previsione ai fini del monitoraggio continuo ed in fase di emergenza, con soccorsi e mezzi, finalizzato alla tutela delle persone e di mitigazione dei fenomeni a comunque soccorso urgente nelle aree in cui il danno atteso coinvolge le persone

PRIORITA' 2: In fase previsionale controllo dei punti critici; in fase di emergenza intervento secondario con soccorsi e mezzi a seguito segnalazioni di necessità da parte dei privati o dal P.O.

PRIORITA' 3: in fase previsionale controllo e monitoraggio aree e in fase di emergenza intervento solo in caso necessità legate a casi di assistenza particolare a carico delle persone

AREE DI EMERGENZA

AREE DI ACCOGLIENZA
1A) CASA PROTETTA - VIA CENTRO - SUP. COPERTA 200 mq

AREE DI ATTESA
1ATT) VIA CENTRO SUPERFICIE 450 MQ
2 ATT) PIAZZA PADRE PIO - SUPERFICIE 400 MQ

AREE DI AMMESSAMENTO
1AMM) VIA CENTRO - SUPERFICIE 400 MQ

AGR_02_001 Azienda Agricola

VIA_06_001 S. Vic. Genna Sebada

VIA_03_001 S.P. Senis - Asuni

CN_013

VIA_06_002 S. Vic. Sa Cracchera

VIA_04_001 S.C. Da Senis a Sant'Antonio R.

VIA_06_009 S. Vic. Biberadoriu

DIG_04_002 Risorse idriche spegnimento

DIG_04_001 Risorse idriche spegnimento

VIA_02_001 S.S.442

DIG_04_003 Risorse idriche spegnimento

ELENCO CANCELLI DA PRESIDARE

CN. XXX

CN. 001: Incrocio S.S. 442 - S.C. da Villa Sant'Antonio a Senis
CN. 002: Incrocio S. P. Senis Asuni - S.P. Villa Sant'Antonio
CN. 003: Incrocio S.S. 442 - S. Vic. Calcinadas
CN. 004: Via Cagliari, ponte sulla S.S. 442
CN. 005: Incrocio S.S. 442 - S.C. Assolo Senis
CN. 006: Incrocio S.C. Assolo Senis - S.C. de Ninni Contu
CN. 007: Incrocio S.C. Pranu Argiolas - S. Vic. Marciana
CN. 008: Incrocio S. Vic. Besunza - S. Vic. Maria Turri
CN. 009: Incrocio S. Vic. Calcinadas - S. Vic. Pranu Auras (Su Pardu)
CN. 010: Incrocio S.C. da Senis a Laconi - S. Vic. Ollasa
CN. 011: Incrocio S.C. da Senis a Laconi - Via Cagliari
CN. 012: Incrocio S. Vic. Genna Sebada - S.C. da Sant'Antonio Ruinas a Senis
CN. 013: Incrocio S. Vic. Genna Sebada - S. Vic. de Sa Cracchera
CN. 014: Incrocio S. Vic. de Sa Cracchera - S. Vic. Pranu Comperu
CN. 015: Incrocio S.S. 442 - Via Marconi
CN. 016: Incrocio S.S. 442 - Via Cagliari
CN. 017: Incrocio Strada Vicinale Pranu Auras - Via Centro
CN. 018: Incrocio Strada Vicinale Pranu Comperu - Via Tellaias

Coordinamento con i Comuni di Assolo e Nureci per eventuali blocchi viabilità sulla S.S. 442.

Coordinamento con i Comuni di Villa Sant'Antonio ed Asuni per eventuali blocchi sulle strade provinciali

COMUNE DI SENIS
PROVINCIA DI ORISTANO



PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO INCENDIO ED IDROGEOLOGICO

Allegato alla Deliberazione del C.C. n. _____ del _____

TAVOLA: I | SCALA 1:10.000

DATA AGOSTO 2018

INQUADRAMENTO DEL RISCHIO INCENDIO (QUADRO TERRITORIALE)

IL SINDACO
DOTT.SSA MARIA SERENA MASSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ING. SARA VINCI

IL PROFESSIONISTA
DOTT. GEOL. ANTONELLO FRAU

SCENARI DI RISCHIO

Nella classificazione del rischio sono state inserite anche le aree con presenza di vegetazione fortemente sviluppata in cui si ha possibilità di incendio boschivo. Le strutture esposte identificate al di fuori delle aree boschive, presentano ugualmente rischio incendio in funzione dei parametri di riferimento (sensibilità, incendiabilità, viabilità, valore dell'esposto) anche se le probabilità di coinvolgimento sono comunque legate alle condizioni dell'intorno

AREA A RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO (SCENARIO DI DANNO TERRITORIO CON INCENDIO IN AREA BOSCHIVA) - Popolazione residente in agro potenzialmente interessata da rischio incendio boschivo: 0 Il danno atteso è medio dove potenzialmente stazionano persone che effettuano lo svolgimento di attività lavorative legate al mondo agropastorale e dove avviene la frequentazione di zone turistiche, come in prossimità delle aree archeologiche. Nella viabilità di accesso alle località citate, il rischio incendio è comunque di tipo medio, fatta eccezione per qualche caso a tratti basso o nullo, in ampi tratti privi di vegetazione. Devono comunque essere effettuate le operazioni di manutenzione delle sterpaglie nella fascia prossima alla pertinenza stradale e nella fascia perimetrale di 200 metri dall'urbano. Ciò riduce ulteriormente la possibilità di innesco. Nell'area boschiva possono svilupparsi incendi di tipo IV. Priorità 1-2. Negli altri settori del territorio caratterizzati da vegetazione bassa, la tipologia di incendio è solitamente di livello I o II

AREA A RISCHIO INCENDIO DI INTERFACCIA - Popolazione residente in zona a rischio R3/R4: stimate 105 unità. Il danno atteso è medio-elevato in diversi settori dell'interfaccia specie a ridosso della S.S. 442. Devono essere effettuate le operazioni di manutenzione delle sterpaglie nella fascia prossima alla pertinenza stradale e nella fascia perimetrale di 200 metri dall'urbano. Ciò riduce ulteriormente la possibilità di innesco. Nell'area di interfaccia possono svilupparsi incendi di tipo V. Priorità 1-2

Incendio boschivo territoriale: durante l'emergenza incendio, in funzione del punto di insorgenza, eseguire:

- Blocco nei cancelli interessati (indicati nella relazione sugli scenari di rischio)
- A seguito di specifico ordine eseguire l'immediato spostamento della popolazione (in funzione della provenienza ed estensione del fronte), utilizzando la sottostante viabilità di emergenza principale e secondaria: Strada Statale n. 442, Strada Provinciale Senis - Asuni, Via Vittorio Emanuele, Via Centro, Via Marconi, Via Su Paddiu
- Viabilità urbana (Cfr. Tav. IV) e viabilità comunale che consenta il rapido allontanamento verso le zone di emergenza

Gli spostamenti sono comunque funzioni del punto di insorgenza e in funzione dei casi potrà essere utilizzata tutta la viabilità comunale in qualsiasi verso di percorrenza. E' comunque previsto in emergenza, fatti salvi eventuali differenti comandi, stazionare all'interno delle abitazioni e adottare comportamenti di auto protezione. In caso di ordine di spostamento/evacuazione, seguire le vie di fuga ed emergenze nella direzione indicata nel piano. Priorità: Eventuale soccorso urgente e assistenza particolare persone e aziende agricole

LEGENDA

- R4 Rischio Alto (punteggi da 641 a 1200)
- R3 Rischio medio (punteggi da 321 a 640)
- R2 Rischio basso (punteggi da 131 a 320)
- R1 Rischio molto basso (punteggi da 3 a 130)
- Insiediamento o infrastruttura non compresa in interfaccia
- Viabilità strategica in area non a rischio o in zone vegetazionali non interessate da rischio incendio boschivo e indispensabili per il raggiungimento di aree ed aziende agricole
- Zone con caratteristiche vegetazionali tali da rendere possibile lo sviluppo di incendi di tipo boschivo o similari
- Direzione di spostamento in caso di evacuazione per incendio boschivo, in funzione del punto di insorgenza o di provenienza
- Risorse idriche non censite in Piano AIB ma utili ai fini dello spegnimento
- Viabilità urbana di emergenza principale (tale viabilità può essere utilizzata quale via di fuga e soccorso e consente il raggiungimento delle aree di attesa e di accoglienza)
- Viabilità urbana di emergenza secondaria ed alternativa (tale viabilità può essere utilizzata quale via di fuga e consente il raggiungimento delle aree di attesa e di accoglienza)
- Condotta idrica acquedottistica destinata al consumo umano
- Limite del territorio comunale
- Limite del buffer di 200 metri dal confine comunale
- Esposti principali in ambito extraurbano prossimi ad aree suscettibili di incendio di tipo boschivo
- Cancelli
- SEDE DEL COC: CASA MUNICIPALE

Scala 1:10.000